

Solicitação: 30071  
 Solicitante: ELIELTON DE SOUZA  
 Setor: 1323 HERSO - TECNOLOGIA DA INFORMACAO  
 Motivo: 22 COMPRA DE ROTINA


Data Solic.: 08/09/2022 Data Máxima: 08/10/2022  
 Data da Impressão:  
 Situação: AUTORIZADA

Obs: COLOQUEI TODAS AS OBSERVAÇÕES NECESSÁRIAS A RESPEITO DOS PRODUTOS SOLICITADOS NO E-MAIL DA SOLICITAÇÃO.

Dados da Solicitação						Dados da Última compra				
Seq	Produto	Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est.Atual	Quantidade	Data	Vlr Unitário	Fornecedor
1	42978 SSD 240GB 2,5" 7MM SATA III		UNIDADE	5,00	0,00		0,00		0,0000	
	Rateio:			5,00						
	1323 - HERSO - TECNOL UNIDADE									
2	62929 ESTABILIZADOR TENSÃO 500VA ENTR. 115V/127V/220V SAÍDA 115V		UNIDADE	2,00	0,00		0,00		0,0000	
	Rateio:			2,00						
	1323 - HERSO - TECNOL UNIDADE									
3	5647 CONECTOR MACHO RJ 45 CAT. 6		UNIDADE	100,00	0,00	0,00	100,00	22/12/2021	0,9800	ASFORM
	Rateio:			100,00						
	1323 - HERSO - TECNOL UNIDADE									
4	35469 CONECTOR FEMEA CAT.6		UNIDADE	20,00	0,00	0,00	100,00	22/12/2021	27,8000	ASFORM
	Rateio:			20,00						
	1323 - HERSO - TECNOL UNIDADE									
5	53063 TELEFONE C/ FIO		UNIDADE	8,00	0,00		0,00		0,0000	
	Rateio:			8,00						
	1323 - HERSO - TECNOL UNIDADE									
6	53434 NOBREAK 1200VA ENTRADA E SAÍDA 115V/220V		UNIDADE	5,00	0,00		0,00		0,0000	
	Rateio:			5,00						
	1323 - HERSO - TECNOL UNIDADE									
7	23701 CABO CATEGORIA CAT 6		METRO	305,00	50,00	0,00	100,00	27/06/2022	5,3400	ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRIC
	Rateio:			305,00						
	1323 - HERSO - TECNOL METRO									
8	45276 TELEFONE SEM FIO		UNIDADE	2,00	0,00		0,00		0,0000	
	Rateio:			2,00						
	1323 - HERSO - TECNOL UNIDADE									
	Rateio:			2,00						
	1323 - HERSO - TECNOL UNIDADE									
	Especificação: TELEFONE SEM FIO									
9	63505 ORGANIZADOR DE CABOS EM ESPIRAL 1/4" - 6,4MM		METRO	20,00	0,00		0,00		0,0000	
	Rateio:			20,00						
	1323 - HERSO - TECNOL METRO									
10	32778 ALICATE CRIMPAR RJ45		UNIDADE	1,00	0,00	0,00	1,00	12/05/2021	52,0000	DDS HOSPITALAR
	Rateio:			1,00						
	1323 - HERSO - TECNOL UNIDADE									
11	23782 KIT TESTADOR E LOCALIZADOR DE CABOS RJ45 POE		KIT	1,00	0,00		0,00		0,0000	
	Rateio:			1,00						
	1323 - HERSO - TECNOL KIT									

Especificação: - RASTREAMENTO DE CABO LAN;

*Giovanna*





Especificação: - VERIFICA CONDIÇÃO DE CABO LAN;  
- TESTE DE CONTINUIDADE;  
- ANTI INTERFERÊNCIA;  
- DISPLAY DE INTENSIDADE DE SINAL;  
- CONEXÃO RJ-45;  
- TESTE POE;  
- MODELO A TÍTULO DE REFERÊNCIA: NOYafa NF-8209.

Data	Valor Total	Emissor
08 de Setembro de 2022	2.334,70 Somatório(VI.Ult.Real * Qtd Solicitada)	

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados


  
**Fabio Vilela Matos**  
Sup. Administrativo  
CPF: 379.294.291-72  
IPGSE

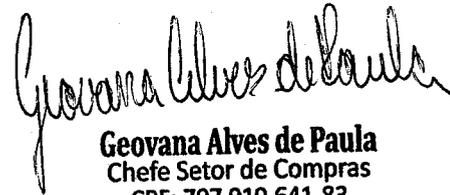  
**Geovana Alves de Paula**  
Chefe Setor de Compras  
CPF: 707.919.641-83  
IPGSE

  
Tuany del Paula Terra  
Diretora Administrativa  
CPF 096.371.216-09  
HERSO

  
Elielton de S. Silva Monteiro  
Supervisor de TI  
HERSO

  
Elielton de S. Silva Monteiro  
Supervisor de TI  
HERSO



Santa Helena de Goiás, 08 de setembro de 2022.

Memorando 230/2022 – Solicitação de Compras

**De:** Tuany de Paula Terra  
Diretora Administrativa – HERSSO

**Para:** Fábio Vilela Matos  
Diretor Administrativo – IPGSE


**Assunto:** Justificativa para aquisição de materiais para T.I.

A par de cordialmente cumprimentá-lo, o Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albanir Faleiros Machado - HERSSO, Unidade de Saúde sob gestão e operacionalização do Instituto de Planejamento e Gestão de Serviços Especializados – IPGSE, veno por meio do presente expediente solicitar a aquisição de materiais para o setor de Tecnologia da informação.

Considerando a solicitação de compras n° 30071, se faz necessária para atender a demanda do mês de outubro/2022 dessa Unidade de Saúde.

Diante do exposto, solicitamos providências que o caso requer.

*Tuany de Paula Terra*  
Tuany de Paula Terra  
Diretora Administrativa – HERSSO  
Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás – HERSSO





Bom dia,

Segue o código da solicitação de compras para o Departamento de TI.


Solicitação de compras código: **29196**.

Coloco ainda em **observação** a necessidade de cada um dos itens solicitados e fotos de exemplo dos produtos a serem adquiridos.


O produto (**SSD 240 GB 2,5" 7MM SATA III**) solicitado, será para atender uma demanda específica de máquinas antigas que ainda estão sendo utilizadas na unidade, visando a melhoria no desempenho destes equipamentos.  
Sem exigência de marca desde que sejam SSD's com volume de armazenamento 240GB, (**Não pode ser HD**).  
Recomendo que sejam uma das marcas: **KINGSTON, SEAGATE, CRUCIAL** ou **SANDISK**.  
Segue abaixo uma foto de exemplo do equipamento a ser adquirido.

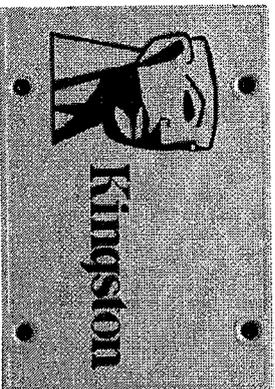

O produto(**CONECTOR MACHOR RJ 45 CAT6**) solicitado, é um item que nunca pode estar em falta no Departamento de TI, devido as montagens de salas e alterações de infra constantes que temos na unidade.  
Por gentileza não enviarem conector macho simples pois os mesmo não crimpam corretamente nos cabos de categoria **CAT6**, e cabos de categoria **C** são para transmissões de câmeras o que não é o caso em nossa unidade.  
Sem exigência de marca desde que sejam **conectores RJ45 CAT6 machos blindados**.  
Recomendo que seja da marca: **LAGOTEK** ou **AMPCCOM**.  
Segue abaixo uma foto de exemplo do equipamento a ser adquirido.

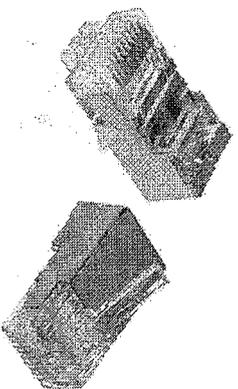


O produto(**CONECTOR FÊMEA CAT6 KEYSTONE**) solicitado, é um item que nunca pode estar em falta no Departamento de TI, devido as montagens novas salas e alterações de infra constantes que temos na unidade.  
Por gentileza não adquirirem conector fêmea comum, pois são de qualidade muito abaixo e apresentam muitos problemas por exemplo: **como acontecem muitas limpezas terminais no hospital, os conectores comuns ao receber umidade ou molharem, acabam oxidando e apresentam na rede e problemas de comunicação**) sendo necessário a troca destes conectores frequentemente.  
Sem exigência de marca desde que sejam **conectores fêmea keystone CAT6 blindado**.  
Recomendo as marcas: **IMPORTS** ou **FURUKAWA**.  
Segue abaixo uma foto de exemplo do equipamento a ser adquirido.


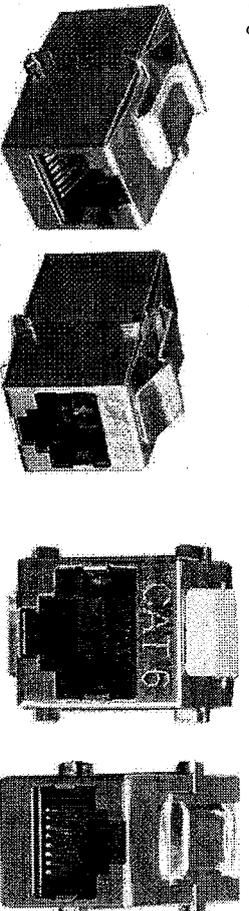


O produto(**TELEFONE C/ FIO**) solicitado, servirá para atender alguns departamentos que estão necessitando de aparelhos novos, e o restante dos equipamentos servirá para substituição quando algum aparelho apresentar defeito.



**Observação importante sobre os aparelhos de telefone fixo.**

Sem exigência de marca desde que sejam conforme a foto abaixo.  
Recomendo que sejam da marca e modelo: **Aparelho de telefone fixo Intelbras Pleno**.  
Segue abaixo uma foto de exemplo do equipamento a ser adquirido.




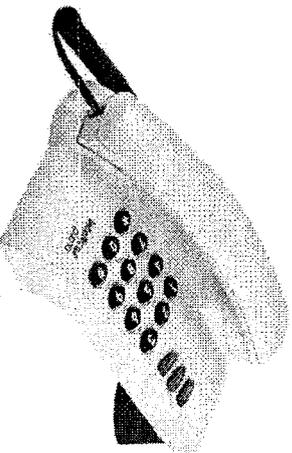

Por gentileza não adquiram os aparelhos de telefone do "Modelo TC 20" conforme a foto abaixo, pois os mesmo são de péssima qualidade.  
 \*Não adquirir\*

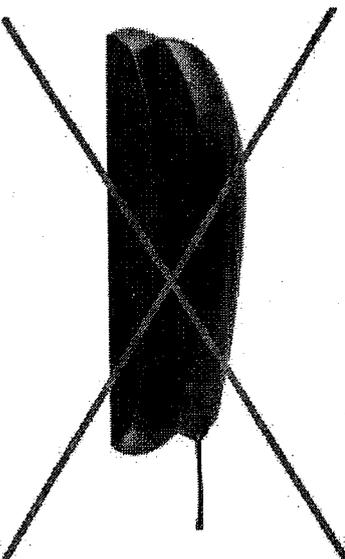
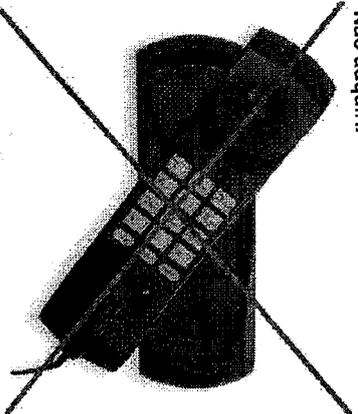


O produto(TELEFONE S/ FIO) solicitado, visa atender uma demanda específica dos departamentos de **Centro Cirúrgico** e **Recepção**. (No departamento de **Recepção**, é necessário a implantação de um aparelho sem fio pois ao ficar puxando o equipamento para atendimento nos outros guichês, que ficam mais longe do guichê onde o telefone fica, o aparelho danifica constantemente). (No departamento de **Centro Cirúrgico**, é necessário a troca pois o telefone que está instalado na frente, também serve para o pessoal que fica alocado fundo próximo as salas cirúrgicas, desta forma facilitará para os colaboradores que ficam alocados no fundo(**Anteriormente havia um telefone sem fio no setor porém o mesmo danificou-se**)). Sem exigência de marca desde que seja um aparelho sem fio com base elétrica. Recomendado que sejam da marca **INTELBRAS**. Segue abaixo uma foto de exemplo do equipamento a ser adquirido.

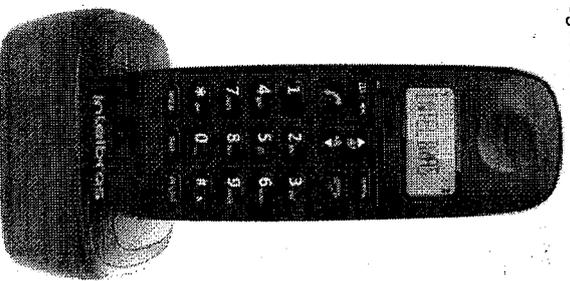

O produto(**NOBREAK 1200VA**) solicitado, visa atender algumas demandas específicas da unidade, de equipamentos que estão alocados sem estabilizadores de tensão ou nobreak, desta maneira também é possível alocar até 3 equipamentos em um único nobreak visando a liberação de estabilizadores para utilização.

Sem exigência de marca desde que sejam da configuração exigida.  
 Recomendado que sejam das marcas **SMS**, **INTELBRAS** ou **TS-SHARA**.  
 Segue abaixo algumas fotos de exemplo do equipamento a ser adquirido.

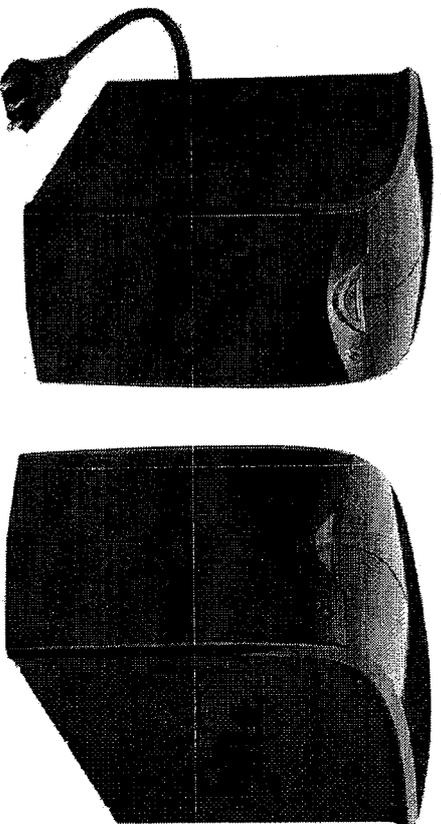

O produto(**CABO CATEGORIA CAT6**) solicitado, é um item que nunca pode estar em falta no Departamento de TI, devido as montagens de novas sa alterações de infra constantes que temos na unidade.

Além disso o item foi solicitado em metros devido a um cadastro já solicitado anteriormente na SES, mas para facilitar na aquisição poderá ser solicitada uma caixa, visto que a metragem solicitada equivale a uma caixa.

Essa caixa de cabo de rede não pode ser **CFTV** pois esse tipo de cabo é de qualidade inferior, e é voltado para transmissão de infra's voltados a câmeras, **que não é o intuito da utilização no Departamento de TI**, pois trabalhamos com transmissão de rede para computadores, Switches, PAC's Equipamentos que consomem uma alta taxa de transmissão de dados, desta forma é necessário que a transmissão seja realizada por um cabo certifi que entregará aquilo que solicitado sem percas.

Sem exigência de marca desde que o cabo seja **CAT6, blindado, certificado e 100% cobre.**

Recomendo as marcas **FURUKAWA** ou **MPT.**

Segue abaixo uma foto de exemplo do equipamento a ser adquirido.





O produto(**SWITCH 8 portas 10/100/1000**) solicitado, é um item que nunca pode estar em falta no Departamento de TI, devido a adequações solicitar constantemente na infra, e também por conta dos switches do departamento de TI estarem completamente cheios(sem portas livres). Desta forma é possível aumentar os pontos de rede da instituição utilizando switches.

Sem exigência de marca desde que sejam switches gigabit 10/100/1000.

Recomendo fortemente uma das marcas: **TP-LINK, MERCUSYS** ou **INTELBRAS.**

Segue abaixo uma foto de exemplo do equipamento a ser adquirido.

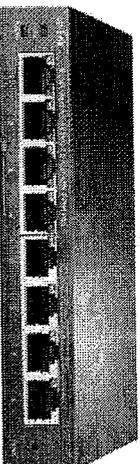
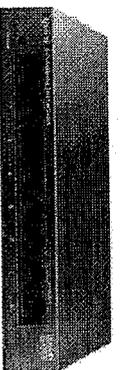


O produto (**ORGANIZADOR DE FIOS E CABOS**) solicitado, é um item que servirá para realizar a indentação em nossa infra de alguns setores que es com cabos muito "à vista", para que os fios do computador, monitor e até rede, fiquem todos bem "escondidos".


Sem exigência de marca pois este item servirá apenas para organizar os cabos.

Recomendo a marca: **TECCON.**


Segue abaixo uma foto de exemplo do equipamento a ser adquirido.

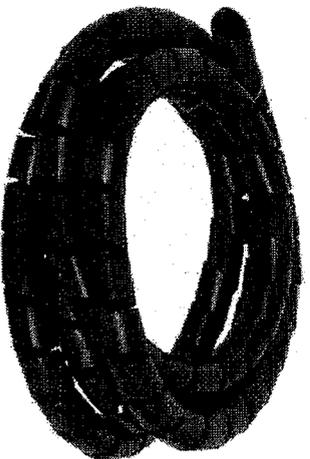

O produto (**ALICATE CRIMPADOR RJ 45**) solicitado, é um equipamento necessário para a realização de manutenções e ajustes em nossa infra nos c de rede.  
Sem exigência de marca.  
Recomendo a marca GSE.  
Segue abaixo uma foto de exemplo do equipamento a ser adquirido.

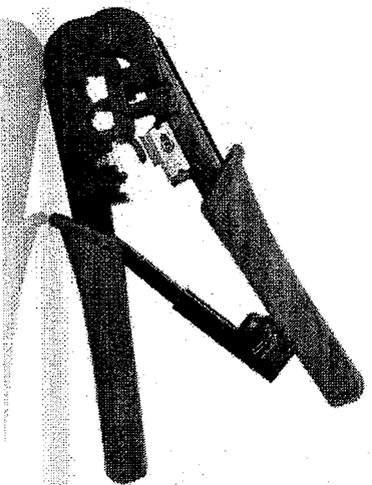

O produto (**TESTADOR E RASTREADOR DE CABOS DE REDE DIGITAL**) solicitado, é um equipamento indispensável no Departamento de TI, sua utilização é necessária em momentos de encontrar cabos de rede muito antigos, testar e verificar a qualidade do cabo, qualidade da transmissão, e te transmissão dos dados no cabo(O atual equipamento do Departamento de TI veio a danificar).  
Sem exigência de marca para aquisição do equipamento.  
Recomendo fortemente que seja adquirido da marca: **NOYafa**.  
Segue abaixo uma foto de exemplo do equipamento a ser adquirido.

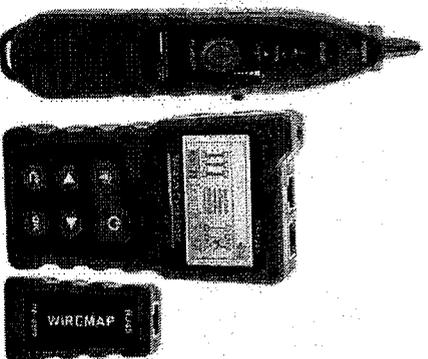

Sem mais fico grato e estou a disposição para eventuais dúvidas.

– Atenciosamente:

Elieilton de Souza Silva Monteiro.

Supervisor de Tecnologia da Informação.

Ramal: (64) - 3614-9708.

Para: **Emergências \ Urgências \ Plantão de Sobre Aviso** (64) - 992852137.

*Deus é o sustento da minha vida!*

